
Butlletí Setmanal

TEMPS CADUCITAT DELS BLISTERS

TEMPS CADUCITAT DELS BLISTERS


Un cop els medicaments es reblisten als blísters SPD, la seva caducitat deixa de ser la indicada pel fabricant i passa a dependre de factors com la manipulació i les condicions d'emmagatzematge.

Per aquest motiu, és important definir correctament el nombre de dies de validesa a partir de l'elaboració, ja que, aquest valor és el que s'utilitzarà per calcular la caducitat dels blísters SPD.

En aquest butlletí t'expliquem com modificar a **Nixfarma** el paràmetre que defineix aquest període de validesa, per tal que el programa calculi correctament la data de caducitat del SPD.

TEMPS CADUCITAT DELS BLISTERS

Accedim al menú **Configuració** → **Empresa** → **Personalització**:

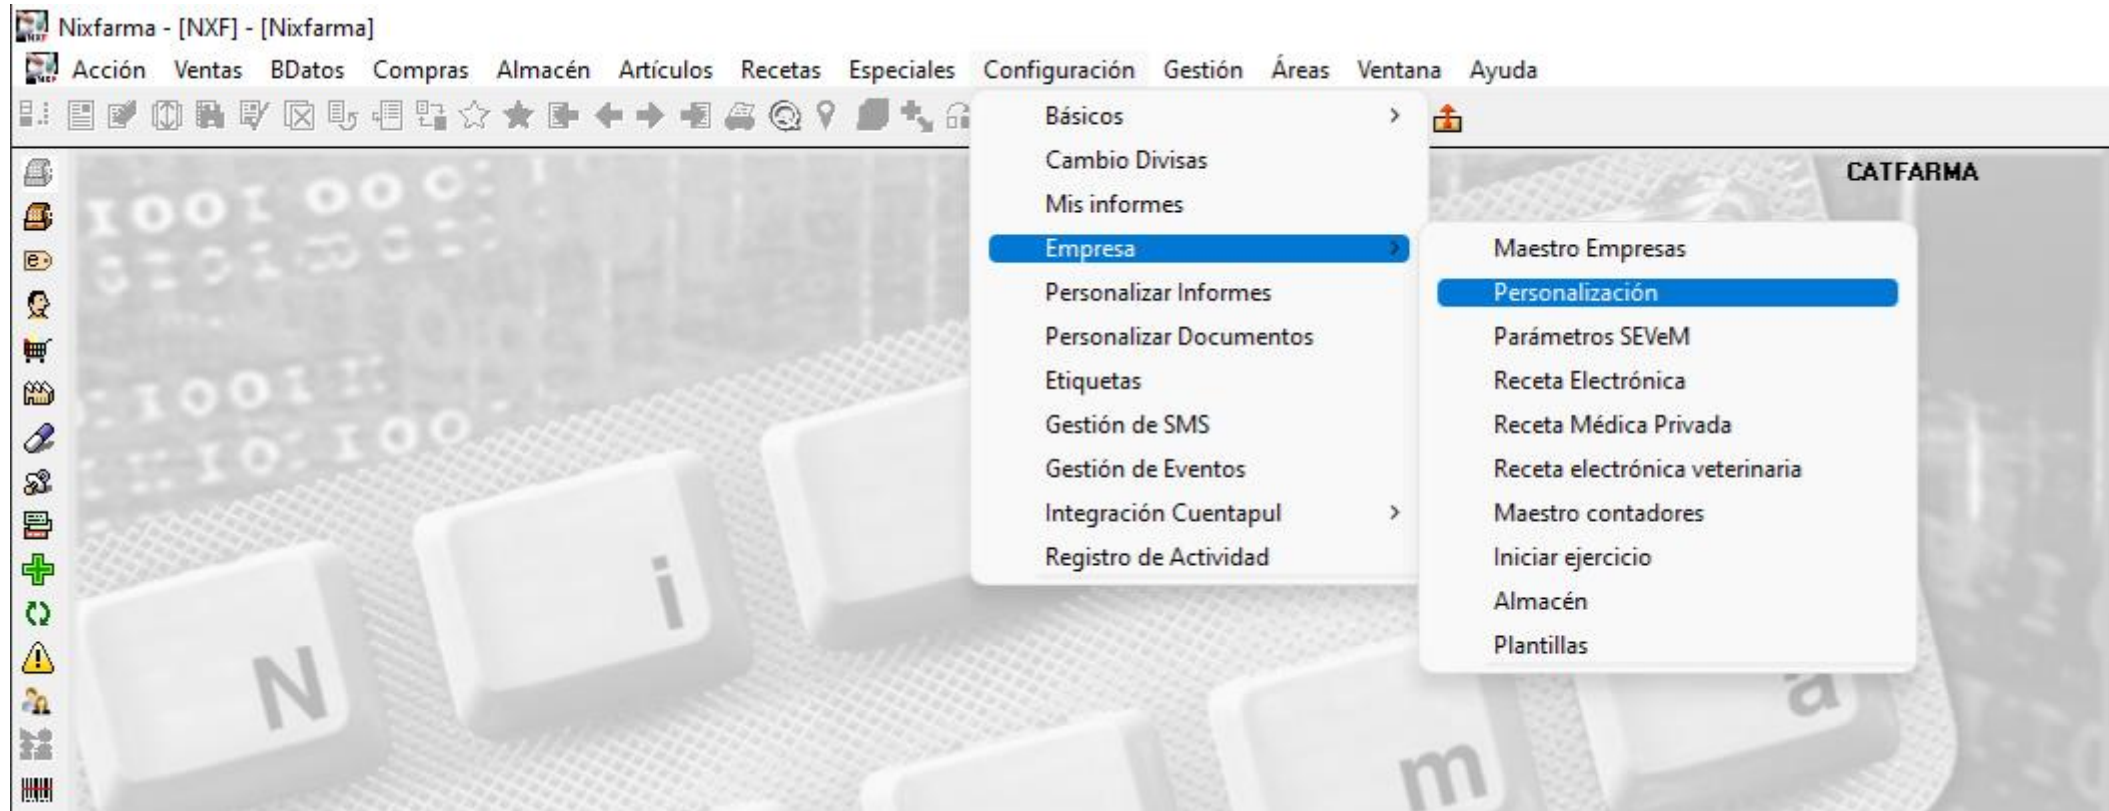

TEMPS CADUCITAT DELS BLISTERS

Seleccionem la carpeta de **Pacient**, on tenim la configuració del mòdul d'SPD.

Personalizar la empresa CATFARMA 20/06/2025 

Empresa CATFARMA CATFARMA

Venta Seguro Compras Clientes **Pacientes** Libros oficiales Cajas

Tiempo máximo sin vender un producto para quitarlo del tratamiento

☒ Tratar artículos de parafarmacia en el tratamiento

☒ Mostrar artículos caducados en el tratamiento

Datos obligatorios

☐ NIF ☐ Email

☐ Dirección ☐ Fecha nacimiento

☐ Teléfono

Fem doble clic en aquesta opció per modificar la caducitat dels blísters des de la seva elaboració.

Caducidad desde la elaboración para los blísters

☐ Desechar pastillas partidas al finalizar la elaboración

☒ Confirmar sustitución de datos de envases SPD tras lectura de Datamatrix

Impresión ficha de trabajo

☒ Completa

☐ Resumida


☐ Relación

☒ Identificar no acondicionables en informes de SPD

Ayuda Aceptar Cancelar

TEMPS CADUCITAT DELS BLISTERS

Un cop obert l'assistent de la personalització, indiquem el temps màxim de caducitat que se'ns permet.

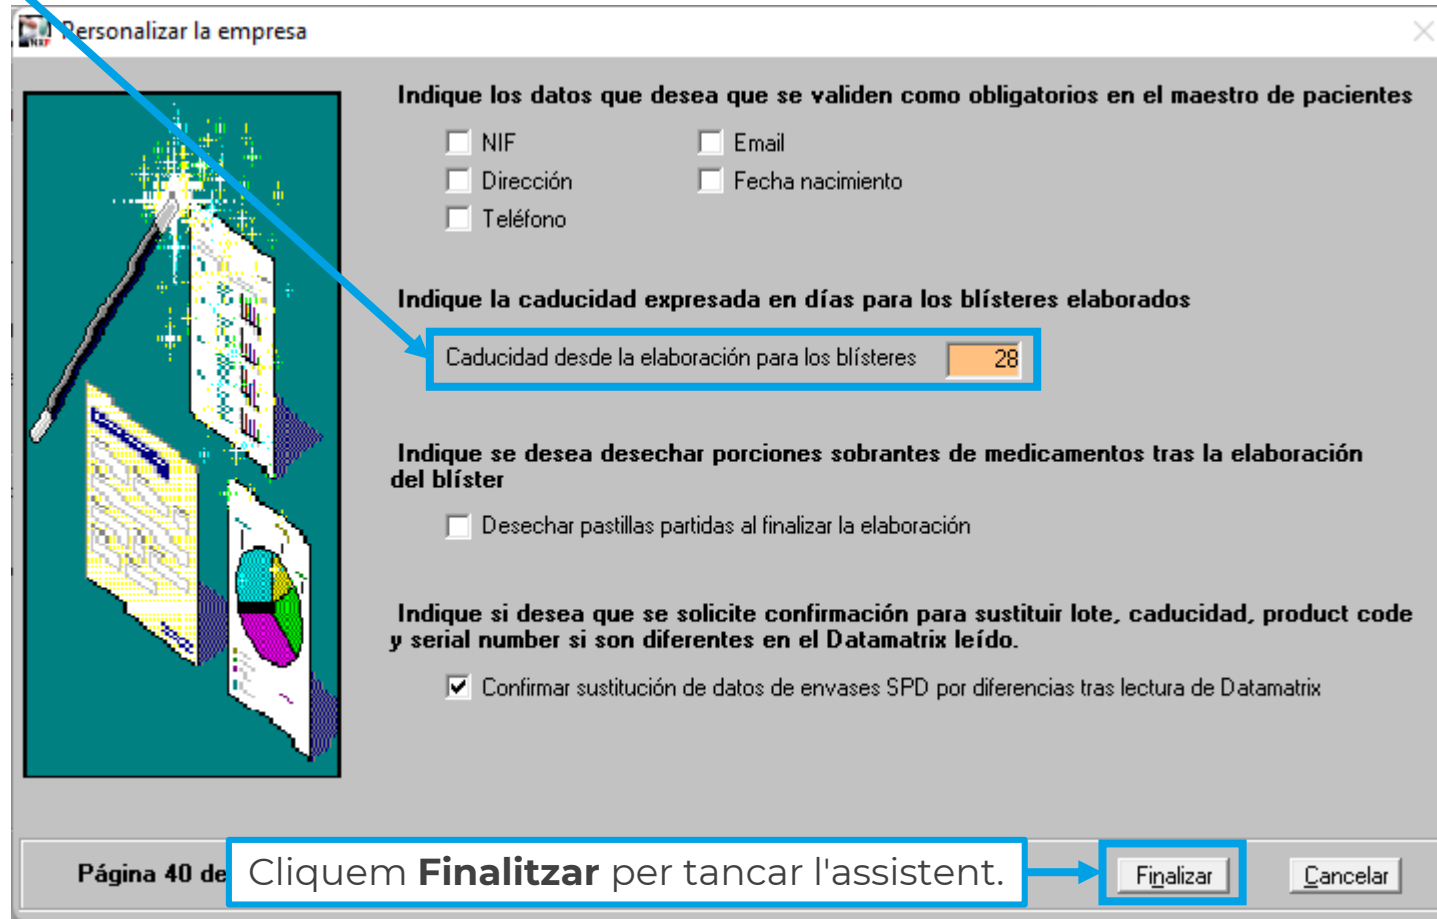

Personalizar la empresa

Indique los datos que desea que se validen como obligatorios en el maestro de pacientes

☐ NIF ☐ Email
☐ Dirección ☐ Fecha nacimiento
☐ Teléfono

Indique la caducidad expresada en días para los blísteres elaborados

Caducidad desde la elaboración para los blísteres

Indique se desea desechar porciones sobrantes de medicamentos tras la elaboración del blíster

☐ Desechar pastillas partidas al finalizar la elaboración

Indique si desea que se solicite confirmación para sustituir lote, caducidad, product code y serial number si son diferentes en el Datamatrix leído.

☒ Confirmar sustitución de datos de envases SPD por diferencias tras lectura de Datamatrix

Página 40 de Cliquem **Finalitzar** per tancar l'assistent.

TEMPS CADUCITAT DELS BLISTERS

Ara, si realitzem el full de treball o les etiquetes, veurem que s'ha calculat la caducitat a partir dels dies que hem indicat.

Ficha de trabajo - Visor

Imprimir Guardar Cerrar

Ficha de trabajo

CATFARMA
divendres, 20 juny de 2025

Blíster 202500051001
Tipo Semanal 4 tomas (sin límite de unidades)
Paciente 51 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALEX

Residencia
Inicio 30/06/2025
Fin 6/7/2025

Entrega 24/6/2025
Elaboración 20/6/2025
Caducidad 18/7/2025

Código	Descripción	Unid/Envase	Forma	Color	Tamaño	Leyenda
804757	SERETIDE ACCUHALER 50/250 MCG POLVO 1 INHALADOR 60 ALV	60				

Cantidad	Lote	Caducidad	Product Code	Num. Serie
60,00	123132132	12/2025		
1,50	LOT000000005-P			

Total	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
61,50	Desayuno 8	8	8	8	8	8	8
	Comida 1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Cena		1			1	
	Acostarse						

888891 OMEPRAZOL KERN PHARMA EFG 20 MG 28 CAPSULAS GASTROF 28

Cantidad	Lote	Caducidad	Product Code	Num. Serie
0,00	LOT000000004-P	01/2026		

Total	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
0,00	Desayuno						
	Comida						
	Cena						
	Acostarse						

890426 ALOPURINOL NORMON EFG 100 MG 100 COMPRIMIDOS 100

Cantidad	Lote	Caducidad	Product Code	Num. Serie
0,00	LOT000000002-P	06/2027		

Bon Treball

SEMPRE AL TEU SERVEI

©catfarma